


# IBM @server xSeries 360 サンプル構成

## SCS I構成例

番号	品名	数量	備考
8686-3RQ	xSeries 360システム装置 XeonMP 2.8GHz x2 2GBメモリー (512MB x4)	1	3U
02R0988	ServeRAID-M コントローラー (256MB Cash)	2	
06P5755	36.4GB 10krpm ホットスワップ・スリム・ハードディスク	3	RA D用
31P6108	xSeries 370W ホットスワップ・リダンダント電源機構	1	
31P6301	Netrem 1000T Ethernetアダプター	2	2本でリダンダント構成
<b>ストレージ</b>			
17331RU	EXP400ストレージ拡張装置	1	
32P0728	146GB 10K Ultra 320 SCSI IHS HDD	10	RA D用
19K4646	PC IU Ultra160 SCSIアダプター	1	外付けテープ装置接続用
360716X	1760GB/3.5TB S-DLT Tapeオートローダー	1	2U
71P9153	EM SDLT 1データカートリッジ 5本パック	1	
<b>ラック</b>			
9306250	NetBAY25スタンダード・ラック	1	
28L3652	スペース・サーバー キーボード II (黒)	1	
32P1703	NetBAY 2U コンソール・キット	1	2U
94G7448	3.7m 電源コード C12	1	UPS接続用
94G6670	ブランク・パネル・キット	1	
2130R30	EM UPS3000XLV <sup>1</sup> <sup>2</sup>	1	2U
37L6866	NetBAYラック PDU	1	

1 アプリケーションおよびオペレーティングシステムを正常に終了させるために必要な時間はお客様それぞれのシステムにより異なります。当サンプル構成は、原則として10分以上の停止時間を確保できることを前提としてUPS機種を選択しています。

2 100V電源で、L5-30Rの壁側コンセントをご用意下さい。

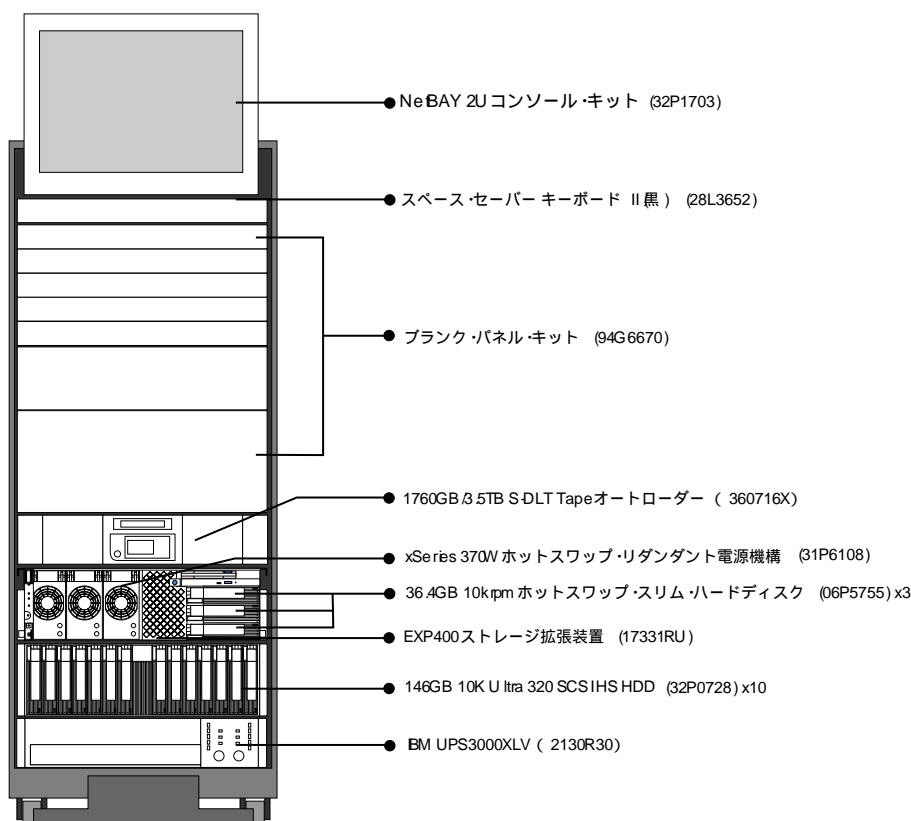

NetBAY25スタンダード・ラック (1型 25U) (9306250)